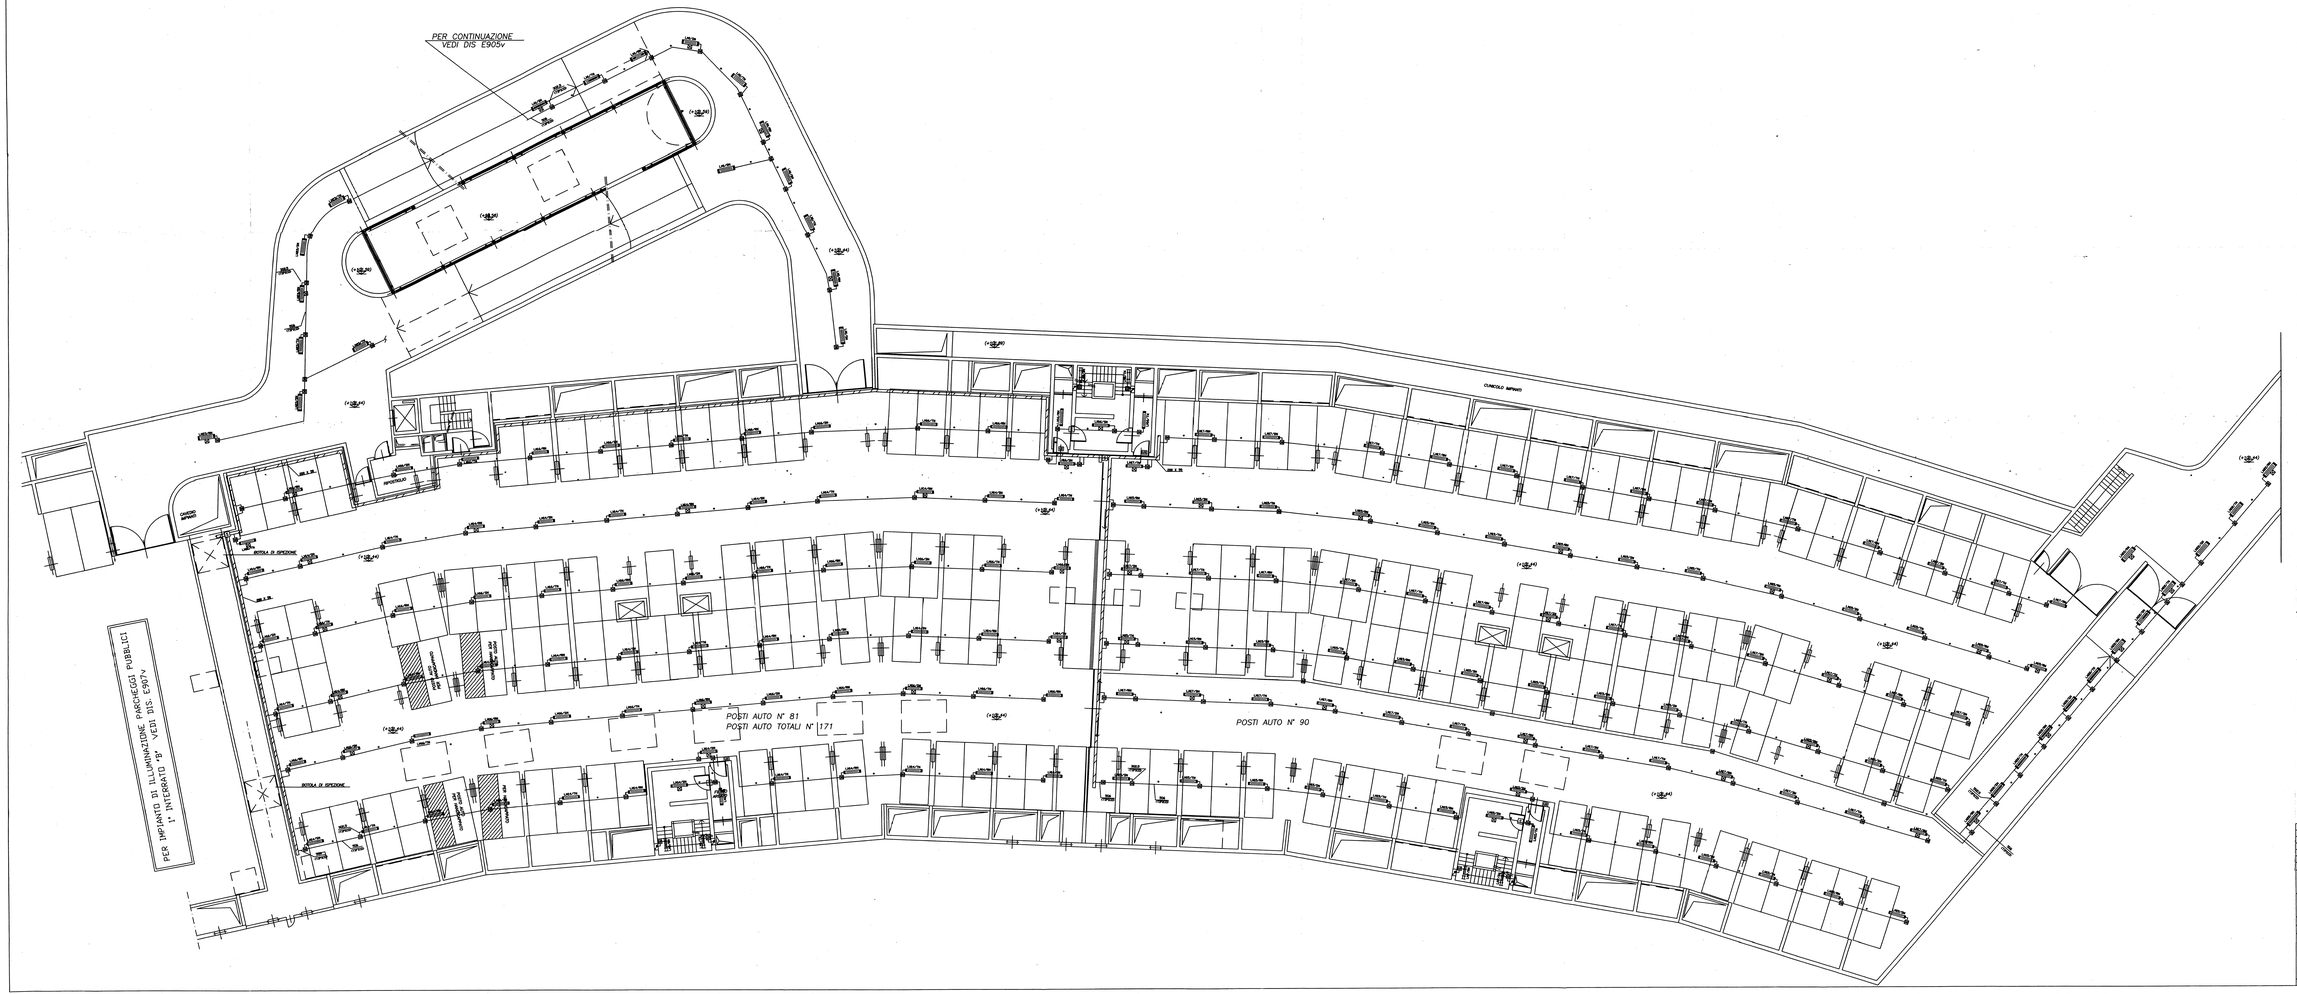

LEGENDA IMPIANTO ILLUMINAZIONE E F.M. AUTORIMESSE

- CORPO ILLUMINANTE DA PLAFONE IP-55 FLUORESCENTE 1x36W TIPO INDUSTRIALE
- CORPO ILLUMINANTE DA PLAFONE IP-55 FLUORESCENTE 2x36W TIPO INDUSTRIALE
- CORPO ILLUMINANTE DA PLAFONE IP-55 FLUORESCENTE 2x36W TIPO INDUSTRIALE CON BATTERIA AUTONOMA D'EMERGENZA
- CORPO ILLUMINANTE DA PLAFONE IP-55 FLUORESCENTE 1x36W TIPO INDUSTRIALE CON BATTERIA AUTONOMA D'EMERGENZA
- TARGA SERIGRAFATA CON INDICAZIONE "USCITA DI SICUREZZA" (ESCLUSA LA FORNITURA)
- CORPO ILLUMINANTE DA PLAFONE FLUORESCENTE 2x18W CON SCHERMO PRISMATIZZATO
- PASSERELLA PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO FORATA COME INDICATO
- SETTO TAGLIAFUOCO
- TUBO PORTACAVI IN PVC RIGIDO SERIE PESANTE POSATO A VISTA D=32mm
- TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC SERIE PESANTE POSATA SOTTO TRACCIA D=32mm (MONTANTE VANI SCALE)
- CASSETTA DI DERIVAZIONE DA INCASSO CON COPERCHIO DIM. 152x98x70mm
- CASSETTA DI DERIVAZIONE DA ESTERNO IN METALLO CON COPERCHIO DIM. 125x125x73mm
- INTERRUTTORE UNIPOLARE IP-55
- MONTANTE DI DISCESA

NOTE :

1- IL RACCORDO TRA LE CASSETTE DI DERIVAZIONE IN METALLO E I CORPI ILLUMINANTI REALIZZATO MEDIANTE GUAINA A DOPPIA AGGRAFFATURA IN ACCIAIO ZINCATO RIVESTITA IN PVC D= 25mm CON RISPETTIVI RACCORDI

2- I CIRCUITI LUCE SONO DERIVATI DAL QUADRO "QGEN-PP" TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO

DISEGNO VALIDO SOLO PER IMPIANTI



PIANTA CHIAVE

GRUPPO 98 s.r.l.

DESCRIZ.	DATA	MODIFICATO	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
4					
3					
2	30/06/98	AS BUILT	MCE		
1	21/02/98	EMISSIONE PER VARIANTI	A.P.	F.C.	F.C.
0	3-3-98	EMISSIONE	A.P.	F.C.	F.C.

Inso S.p.a.

ABB INSTALLAZIONI

Immobiliare Metanopoli

Intertecno S.p.A.

SCALA 1:100

ABB INSTALLAZIONI N° 41182.908

QUARTIERE AFFARI SAN DONATO MILANESE

EDIFICIO DIREZIONALE AGIP (TORRE 1-2-3)
PROGETTO DI MASSIMA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PARCHEGGI PUBBLICI 1° INTERRATO B

N° CB19808v

N° E908

COMM. 58003

COMM. 94208

Nome file: E908v.DWG