



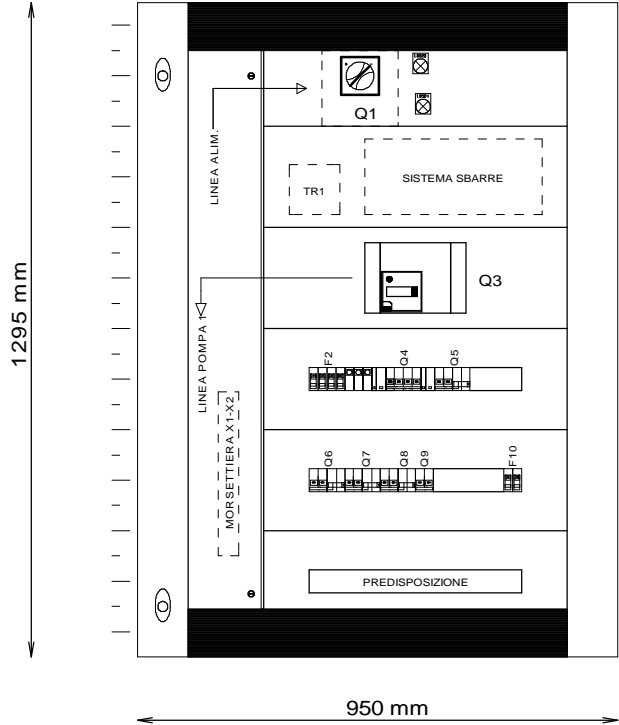
# Q.E SPRINKLER

## PARCHEGGIO

### SAN DONATO MILANESE

1° EDIZIONE: 06-08-2003		5° AGGIORNAMENTO:	
1° AGGIORNAMENTO : 12-09-2003		6° AGGIORNAMENTO:	
2° AGGIORNAMENTO :		7° AGGIORNAMENTO:	
3° AGGIORNAMENTO :		8° AGGIORNAMENTO:	
4° AGGIORNAMENTO :		9° AGGIORNAMENTO:	
MATRICOLA N° : 2003-107-321	N° DISEGNO CLIENTE :	RICEVUTO IL: 12-03-2003	01 FOGLIO DI 7
 <b>MULTIQUADRI</b> S.R.L. <small>CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO SCHEMA, CON LA PROIBIZIONE DI RIPRODURLO O TRASFERIRLO A TERZI, SENZA N.S. PREVIA AUTORIZZAZIONE</small>		Via G.Carducci n.221 20099 Sesto San Giovanni - Milano - tel. 02/24.21.750 r.a. fax 02/24.01.472 e-mail - ufficiotecnico@multiquadri.it 	

CARPENTERIA BTicino SERIE MD IP55 Dim. 1250 X 950 X 280 mm



NOME QUADRO: Q.E SPRINKLER

DESTINAZIONE: PARCHEGGIO

SAN DONATO MILANESE

N.DISEGNO CLIENTE:

RICEVUTO: 12-03-2003

DATA: 12-09-2003

MATRICOLA: 2003-107-321

DISEGNATORE: A.B.


**MULTIQUADRI** S.R.L.

Via G. Carducci, 221  
20099 Sesto S. Giovanni - Milano -  
tel. 02/24.21.750 r.a. fax 02/24.01.472  
e-mail - ufficiotecnico@multiquadri.it

CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ  
DI QUESTO SCHEMA, CON LA  
PROIBIZIONE DI RIPRODURLO O  
TRASFERIRLO A TERZI SENZA  
N.S. AUTORIZZAZIONE.



<b>Ue</b> = 400	V
<b>Uaux</b> = 24	V
<b>Ui</b> = 500	V
<b>Ib</b> = 160	A
<b>Icp</b> =	Ics = KA(eff) Ipk = KA
<b>Icw</b> =	KA
<b>Icc</b> = 15	KA
<b>Icf</b> =	KA
<b>Ip</b> = 55	
<b>Uimp</b> =	KV
CARATTERISTICHE E DATI DI PROGETTO SONO CONTENUTI NEL MANUALE ALLEGATO	

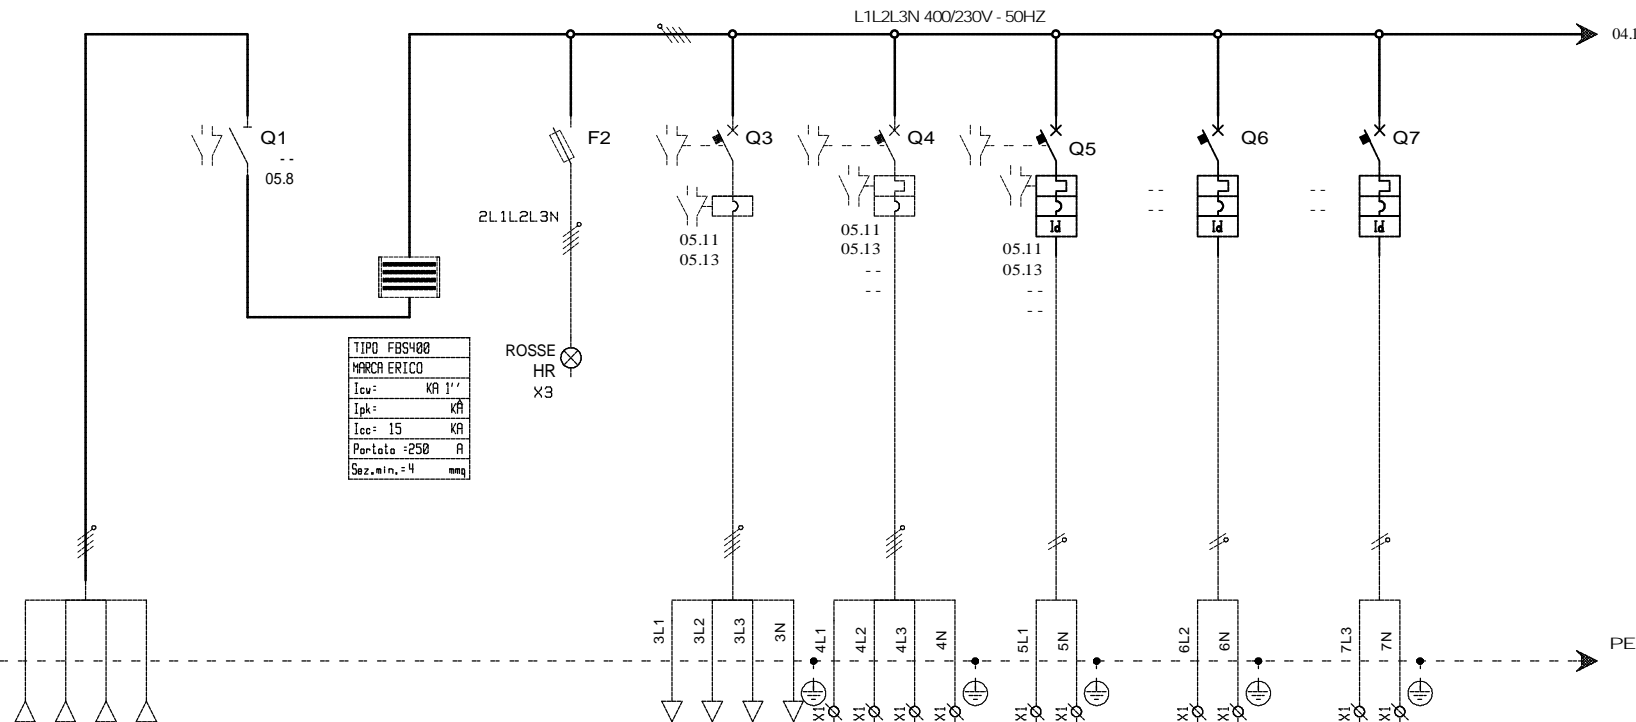

DENOMINAZIONE										
UTENZA		GENERALE QUADRO		PRESENZA RETE	ALIMENTAZIONE POMPA 1	ALIMENTAZIONE POMPA JOCKER	ALIMENTAZIONE AUSILIARI MOTOPOMPE	ILLUMINAZIONE LOCALE POMPE	F.M LOCALE POMPE	
POTENZA TOTALE	KW									
CORRENTE ASSORBITA	A									
DIFFERENZIALE	TIPO / CLASSE						TC G24/32AC	TC G24/32AC	TC G23/32AC	
	TEMPO / Id						ist/300mA	ist/300mA	ist/30mA	
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	TIPO	NMG INS160		TC F323N	TC MA160	TC F84H/10	TC F82H/16	TC F82H/10	TC F82H/16	
	POLI x PORTATA	4 x 160			4x160	4x10	2x16	2x10	2x16	
	SGANCIATORE				Im 6-12In	C	C	C	C	
	POT. INTERRUZIONE KA				Icu 36KA	Icu 15KA	Icu 30KA	Icu 30KA	Icu 30KA	
FUSIBILE	TIPO			10.3X38						
	TARATURA	A		1 aM						
CONTATTORE	TIPO									
	PORTATA	A								
RELE' TERMICO	TIPO									
	TARATURA	A								
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO	m								
	FORMAZIONE	mmq								
	LUNGHEZZA									
	CADUTA DI TENSIONE									

NOME QUADRO: Q.E SPRINKLER

N.DISEGNO CLIENTE:

RICEVUTO: 12-03-2003

DATA: 12-09-2003

DESTINAZIONE: PARCHEGGIO

SAN DONATO MILANESE

MATRICOLA: 2003-107-321


DISEGNATORE: A.B.

**MULTIQUADRI** S.R.L.

Via G. Carducci, 221  
20099 Sesto S. Giovanni - Milano -  
tel. 02/24.21.750 r.a. fax 02/24.01.472  
e-mail - ufficiotecnico@multiquadri.it

CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO SCHEMA, CON LA PROIBIZIONE DI RIPRODURLO O TRASFERIRLO A TERZI SENZA N.S. AUTORIZZAZIONE.



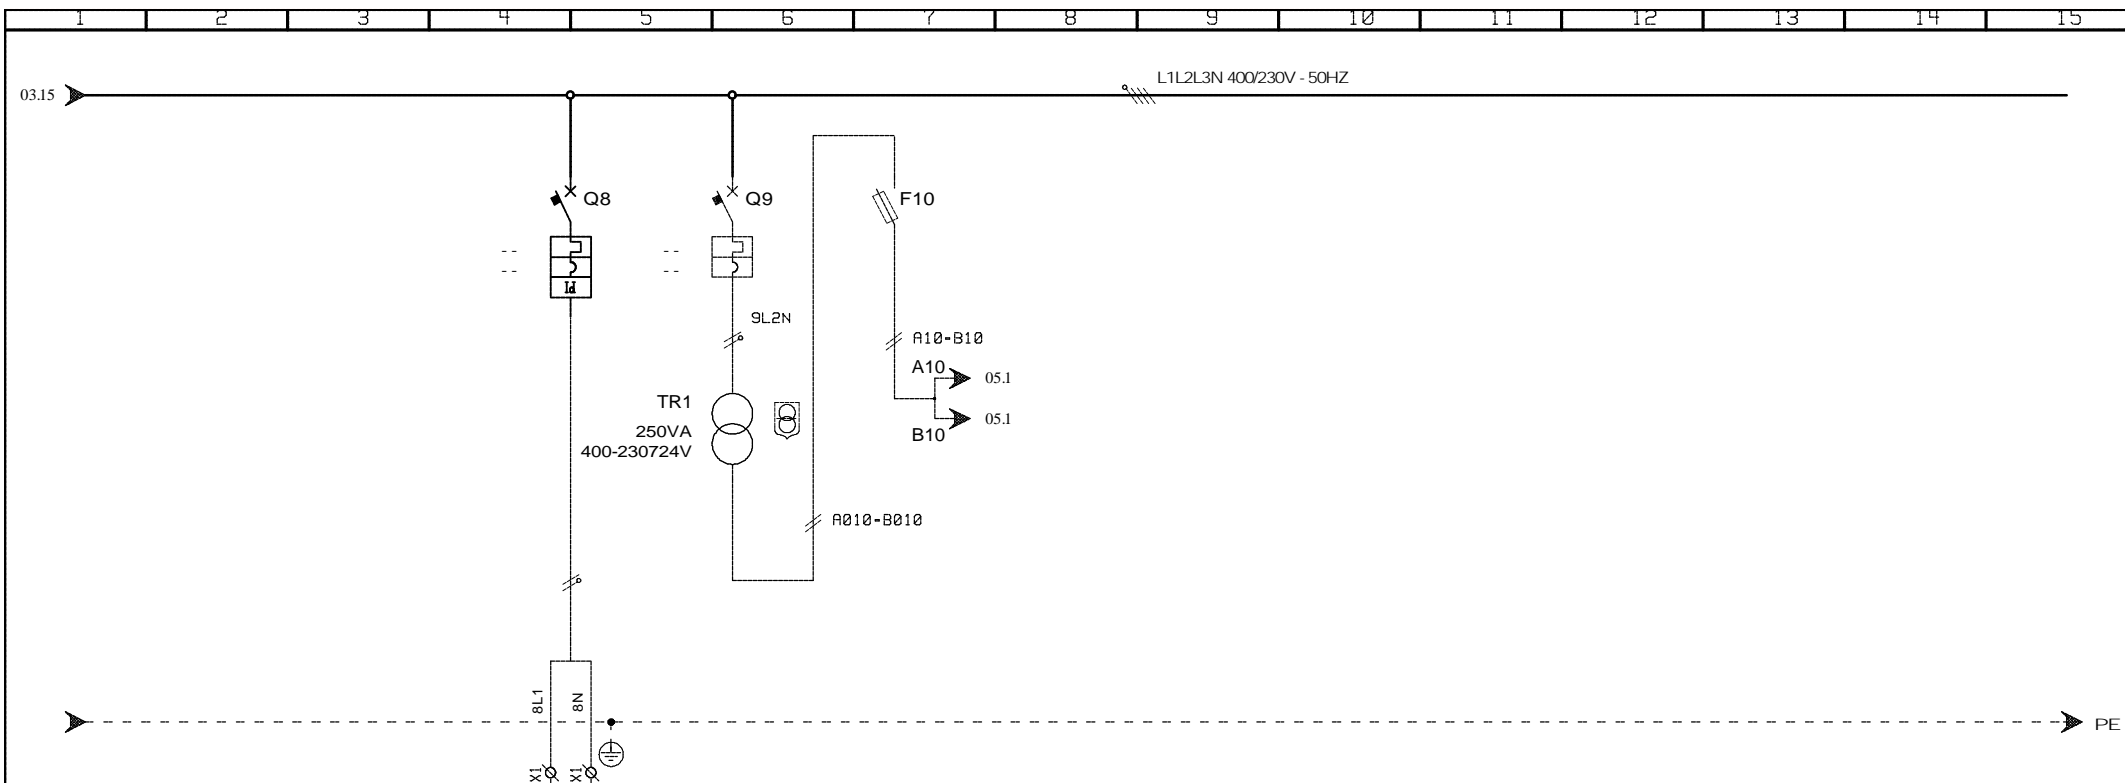

DENOMINAZIONE											
UTENZA		RADIATORE	PRIMARIO TRASF. AUSILIARI QUADRO	SECONDARIO AUSILIARI QUADRO 24V							
POTENZA TOTALE KW											
CORRENTE ASSORBITA A											
DIFFERENZIALE	TIPO / CLASSE	TC G24/32AC									
	TEMPO / Id	ist/300mA									
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	TIPO	TC F82H/16	TC F82H/6	TC F322							
	POLI x PORTATA	2x16	2x6								
	SGANCIATORE	C	C								
	POT. INTERRUZIONE KA	Icu 30KA	Icu 30KA								
FUSIBILE	TIPO			10.3X38							
	TARATURA A			6gG							
CONTATTORE	TIPO										
	PORTATA A										
RELE' TERMICO	TIPO										
	TARATURA A										
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO	m									
	FORMAZIONE	mmq									
	LUNGHEZZA										
	CADUTA DI TENSIONE										

NOME QUADRO: Q.E SPRINKLER

N.DISEGNO CLIENTE:

RICEVUTO: 12-03-2003

DATA: 12-09-2003

DESTINAZIONE: PARCHEGGIO

SAN DONATO MILANESE

MATRICOLA: 2003-107-321


DISEGNATORE: A.B.

**MULTIQUADRI** S.R.L.

Via G. Carducci, 221  
20099 Sesto S. Giovanni - Milano -  
tel. 02/24.21.750 r.a. fax 02/24.01.472  
e-mail - ufficiotecnico@multiquadri.it

CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO SCHEMA, CON LA PROIBIZIONE DI RIPRODURLO O TRASFERIRLO A TERZI SENZA N.S. AUTORIZZAZIONE.





NOME QUADRO: Q.E SPRINKLER

DESTINAZIONE: PARCHEGGIO

SAN DONATO MILANESE

N.DISEGNO CLIENTE:

RICEVUTO: 12-03-2003

DATA: 12-09-2003

MATRICOLA: 2003-107-321

DISEGNATORE: A.B.



**MULTIQUADRI** S.R.L.



Via G. Carducci, 221  
20099 Sesto S. Giovanni - Milano -  
tel. 02/24.21.750 r.a. fax 02/24.01.472  
e-mail - ufficiotecnico@multiquadri.it

CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ  
DI QUESTO SCHEMA, CON LA  
PROIBIZIONE DI RIPRODURLO O  
TRASFERIRLO A TERZI SENZA  
N.S. AUTORIZZAZIONE.



05 FOGLIO DI 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
MORSETTIERA DESTINAZIONE					MORSETTIERA Q.E.: X1									
APPARECCHIATURA	N. MOR	CAVO	NUMERO FILO CAVO	NUMERO MORSETTO	TIPO MORSETTO	FILO	APPARECCHIATURA	PG. COL.						
ALIMENTAZIONE POMPA JOKER				U4	Ø SAK6	4L1	Q4	03.10						
	V4			Ø SAK6	4L2	Q4	03.10							
	W4			Ø SAK6	4L3	Q4	03.10							
	N4			Ø SAK6	4N	Q4	03.11							
ALIM. AUSILIARI MOTO POMPE				U5	Ø SAK6	5L1	Q5	03.11						
	N5			Ø SAK6	5N	Q5	03.12							
ILLUMINAZIONE LOCALE POMPE				V6	Ø SAK6	6L2	Q6	03.12						
	N6			Ø SAK6	6N	Q6	03.13							
FM LOCALE POMPE				W7	Ø SAK6	7L3	Q7	03.14						
	N7			Ø SAK6	7N	Q7	03.14							
RADIATORE				U8	Ø SAK6	8L1	Q8	04.4						
	N8			Ø SAK6	8N	Q8	04.5							
NOME QUADRO: Q.E SPRINKLER					N.DISEGNO CLIENTE:			RICEVUTO: 12-03-2003		DATA: 12-09-2003				
DESTINAZIONE: PARCHEGGIO					SAN DONATO MILANESE			MATRICOLA: 2003-107-321		DISEGNATORE: A.B.				
 <b>MULTIQUADRI</b> S.R.L. Via G. Carducci, 221 20099 Sesto S. Giovanni - Milano - tel. 02/24.21.750 r.a. fax 02/24.01.472 e-mail - ufficiotecnico@multiquadri.it					CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO SCHEMA, CON LA PROIBIZIONE DI RIPRODURLO O TRASFERIRLO A TERZI SENZA N.S. AUTORIZZAZIONE.					 06 FOGGIO DI 7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
MORSETTIERA DESTINAZIONE						MORSETTIERA Q.E.: X2										
APPARECCHIATURA	N. MOR	CAVO	NUMERO FILO CAVO	NUMERO MORSETTO	TIPO MORSETTO	FILO	APPARECCHIATURA	PG. COL.								
LIVELLO BASS				1	Ø SAK2.5	Ø A10		05.4								
				2	Ø SAK2.5	Ø 1		05.4								
ALLARME				3	Ø SAK2.5	Ø A10		05.5								
				4	Ø SAK2.5	Ø 2		05.5								
STATO INT. Q1				5	Ø SAK2.5	Ø 3		05.7								
				6	Ø SAK2.5	Ø 4		05.8								
STATO INT. Q1				7	Ø SAK2.5	Ø 5		05.8								
				8	Ø SAK2.5	Ø 6		05.9								
SCATTO TERMICO INT. Q3				9	Ø SAK2.5	Ø 7		05.10								
				15	Ø SAK2.5	Ø 13		05.10								
STATO INT. Q3				21	Ø SAK2.5	Ø 19		05.10								
				10	Ø SAK2.5	Ø 8		05.11								
SCATTO TERMICO INT. Q4				16	Ø SAK2.5	Ø 14		05.11								
				22	Ø SAK2.5	Ø 20		05.11								
STATO INT. Q4				11	Ø SAK2.5	Ø 9		05.11								
				17	Ø SAK2.5	Ø 15		05.11								
SCATTO TERMICO INT. Q5				23	Ø SAK2.5	Ø 21		05.11								
				12	Ø SAK2.5	Ø 10		05.12								
STATO INT. Q5				18	Ø SAK2.5	Ø 16		05.12								
				24	Ø SAK2.5	Ø 22		05.12								
STATO INT. Q5				13	Ø SAK2.5	Ø 11		05.13								
				19	Ø SAK2.5	Ø 17		05.13								
STATO INT. Q5				25	Ø SAK2.5	Ø 23		05.13								
				14	Ø SAK2.5	Ø 12		05.13								
STATO INT. Q5				20	Ø SAK2.5	Ø 18		05.13								
				26	Ø SAK2.5	Ø 24		05.13								
NOME QUADRO: Q.E SPRINKLER									N.DISEGNO CLIENTE:			RICEVUTO: 12-03-2003		DATA: 12-09-2003		
DESTINAZIONE: PARCHEGGIO									SAN DONATO MILANESE			MATRICOLA: 2003-107-321			DISEGNATORE: A.B.	
 MULTIQUADRI S.R.L.									Via G. Carducci, 221 20099 Sesto S. Giovanni - Milano - tel. 02/24.21.750 r.a. fax 02/24.01.472 e-mail - ufficiotecnico@multiquadri.it			CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO SCHEMA, CON LA PROIBIZIONE DI RIPRODURLO O TRASFERIRLO A TERZI SENZA N.S. AUTORIZZAZIONE.			 07 FOGLIO DI 7	